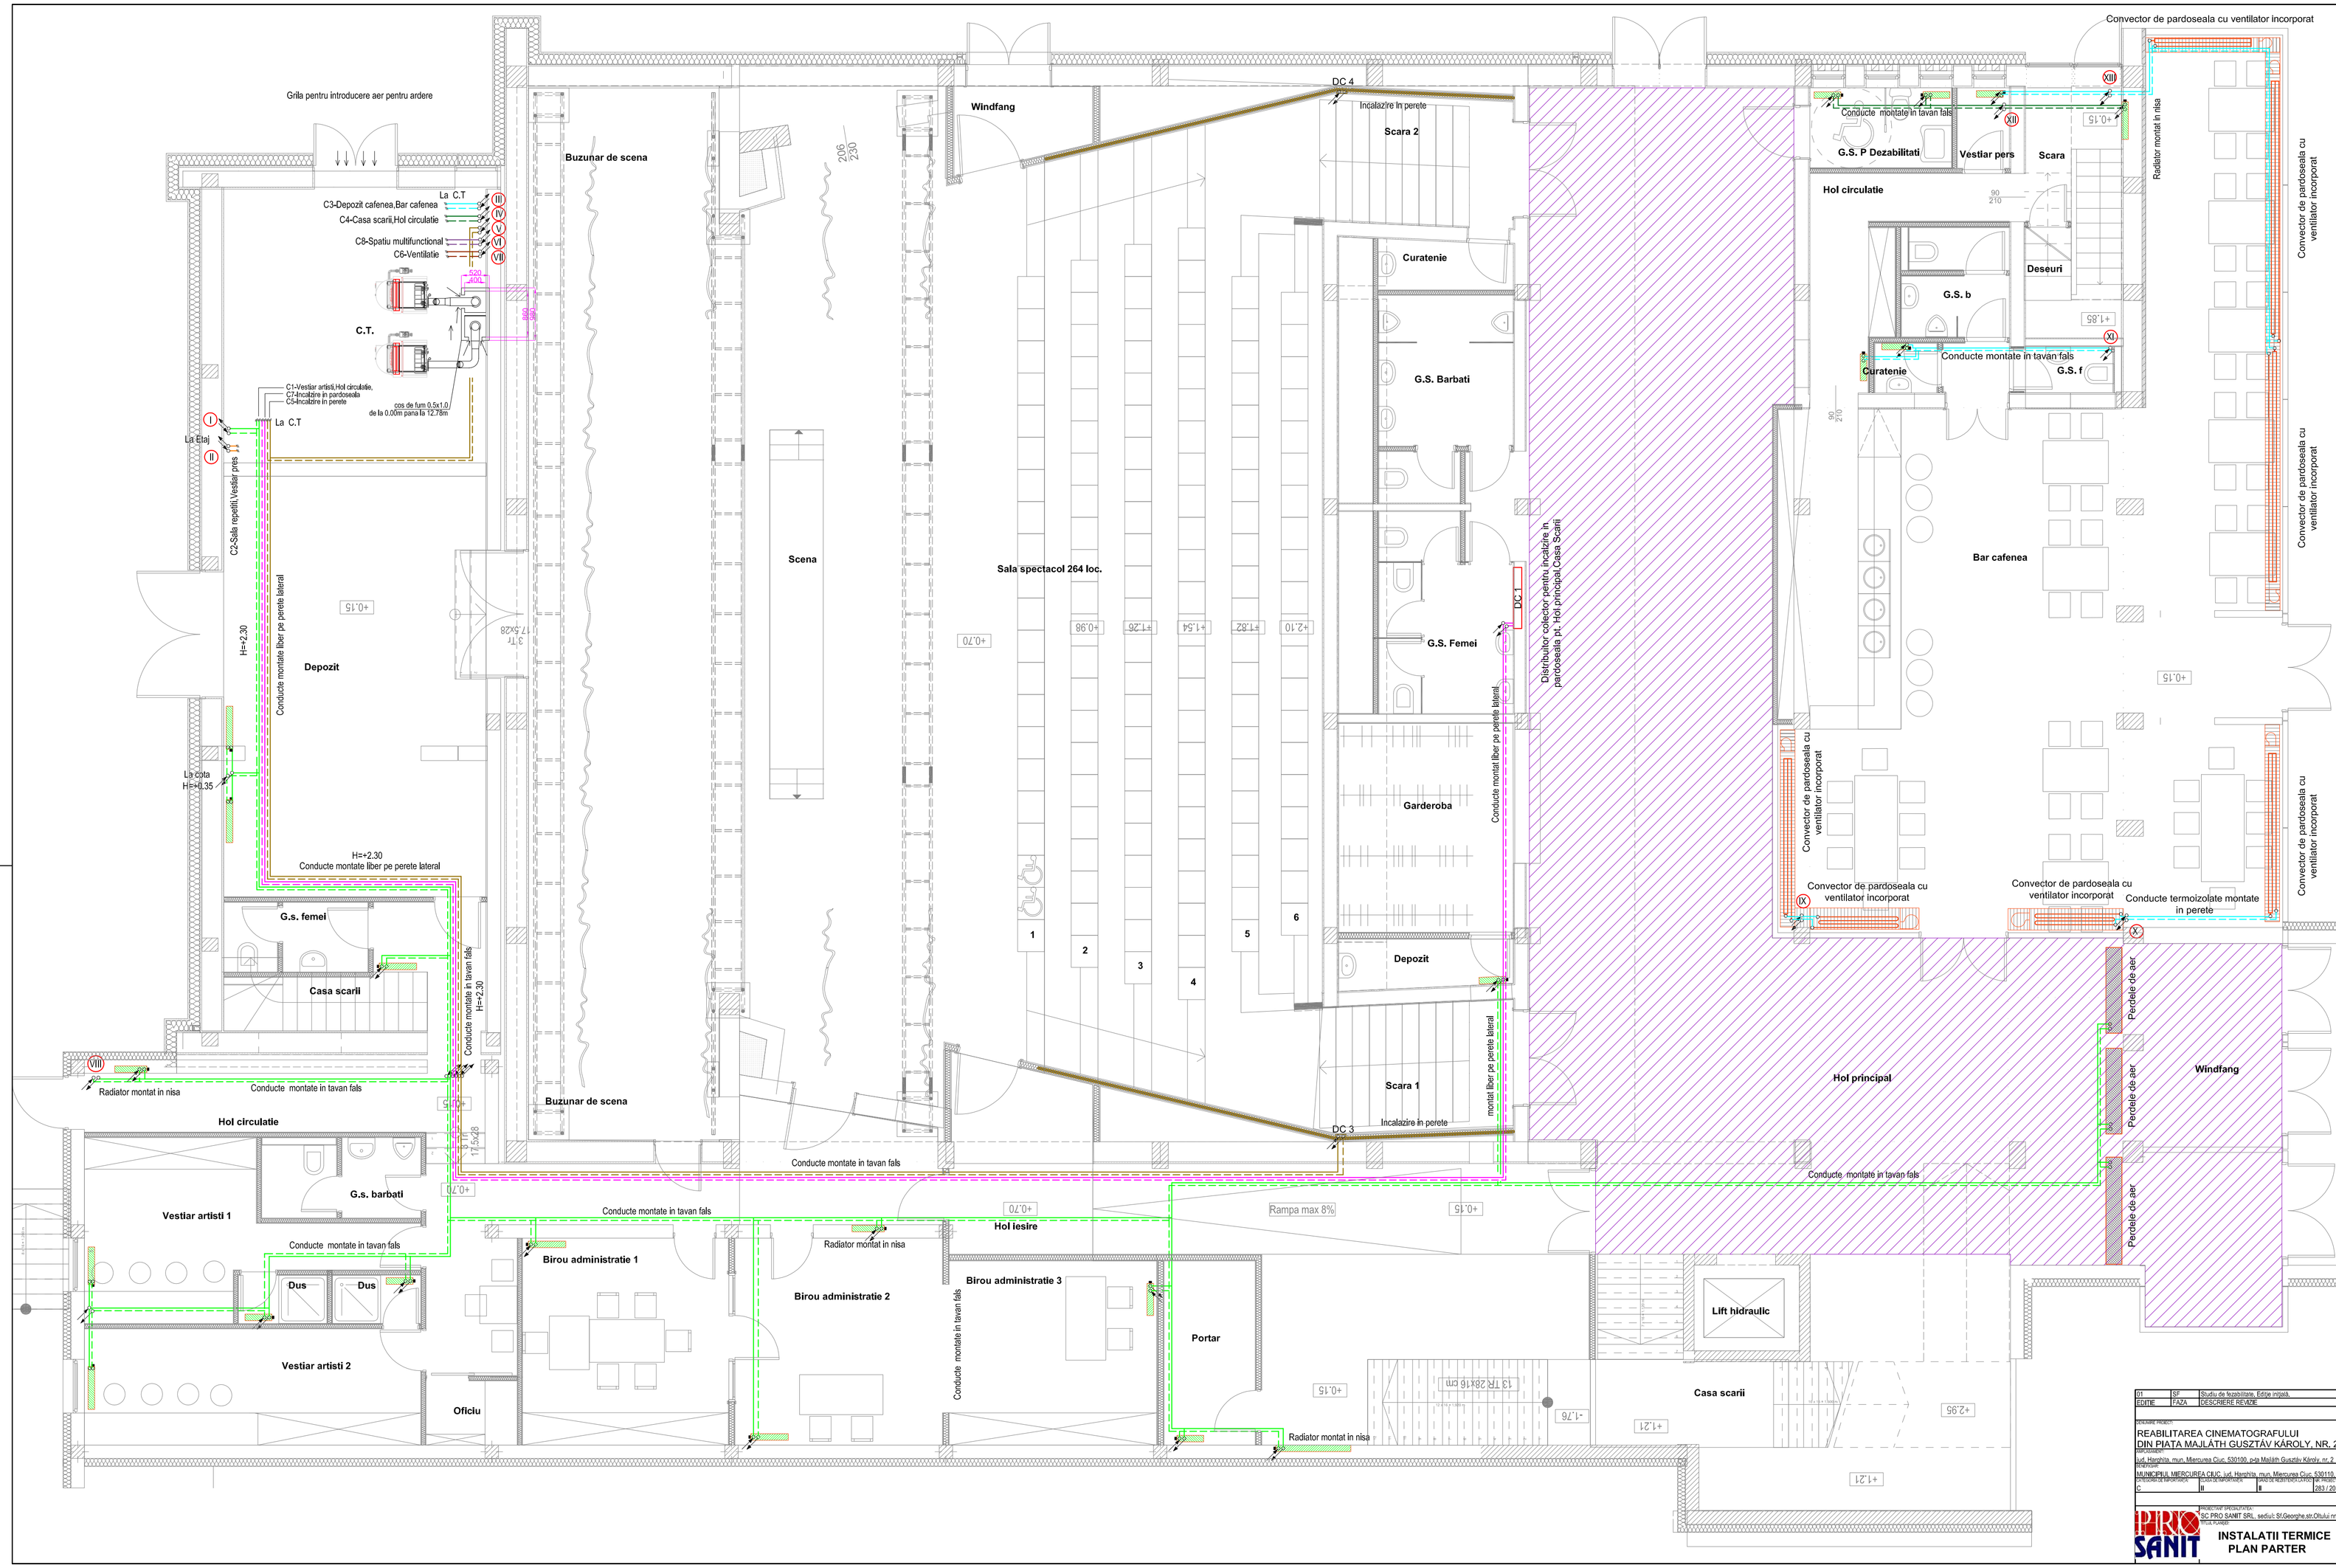

NOTA
1.Coborarile pentru radiatoarele montate in nisa se vor izola si monta in tenculala
2.La alegerea copurilor de incalzire s-a tinut cont de inaltimea parapetului ferestrei unde acestea urmeaza a fi montate.
3.Radiatoarele vor fi echipate cu robineti coltar de tur, retur si dezaeratoare manuale.
4.Radiatoarele se montateza la o inaltime min. de 120 mm fata de pardoseala finita si la min. 50 mm de pereti.
5.La trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie.
6. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
7. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta proiectantului.

01	SF	Studiu de fezabilitate. Ediție inițială.	01.2012
EDITIE	FAZA	DESCRIERE REVIZIE	DATA

BENEFICIAR PROIECT:
REABILITAREA CINEMATOGRAFULUI
DIN PIATA MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY, NR. 2
AMPLASAMENT:
Jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, 530100, p-ța Majláth Gusztáv Károly, nr. 2
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, 530110, p-ța Cetății, nr. 1

PROIECTANT GENERAL: SC VALLUM SRL

Pasted Image #31.png

FAZA PROIECTARE	SCARA DESENULUI	SCARA DE REDACTARE	NR. PROIECT	FAZA	DIF PROIECT CONFUZ	SEMNATURA
C		II	283 / 2010	SF	ș.ef/L. Kovodi Szabolcs	

SC PRO SANIT SRL, sediul: Str.Gheorghe str.Ofiului nr.87
FIRMA FURNIZOR:

INSTALATII TERMICE
PLAN PARTER

PROIECT: 01.01.12 / 2012	DIF PROIECT: ing. Bartos Mihaly	SEMNATURA	DESEN: ing. Benke István	EXPERTIZA	SEMNATURA
FAZA: IT-02	PROIECTAT: ing. Bartos Mihaly		VERIFICAT:	DIRECTOR:	SEMNATURA
SCARA: 1:50	DESENAT: ing.Benedek Levente				
NR.DESEN: 01					